


ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SIENKIEWICZA 48

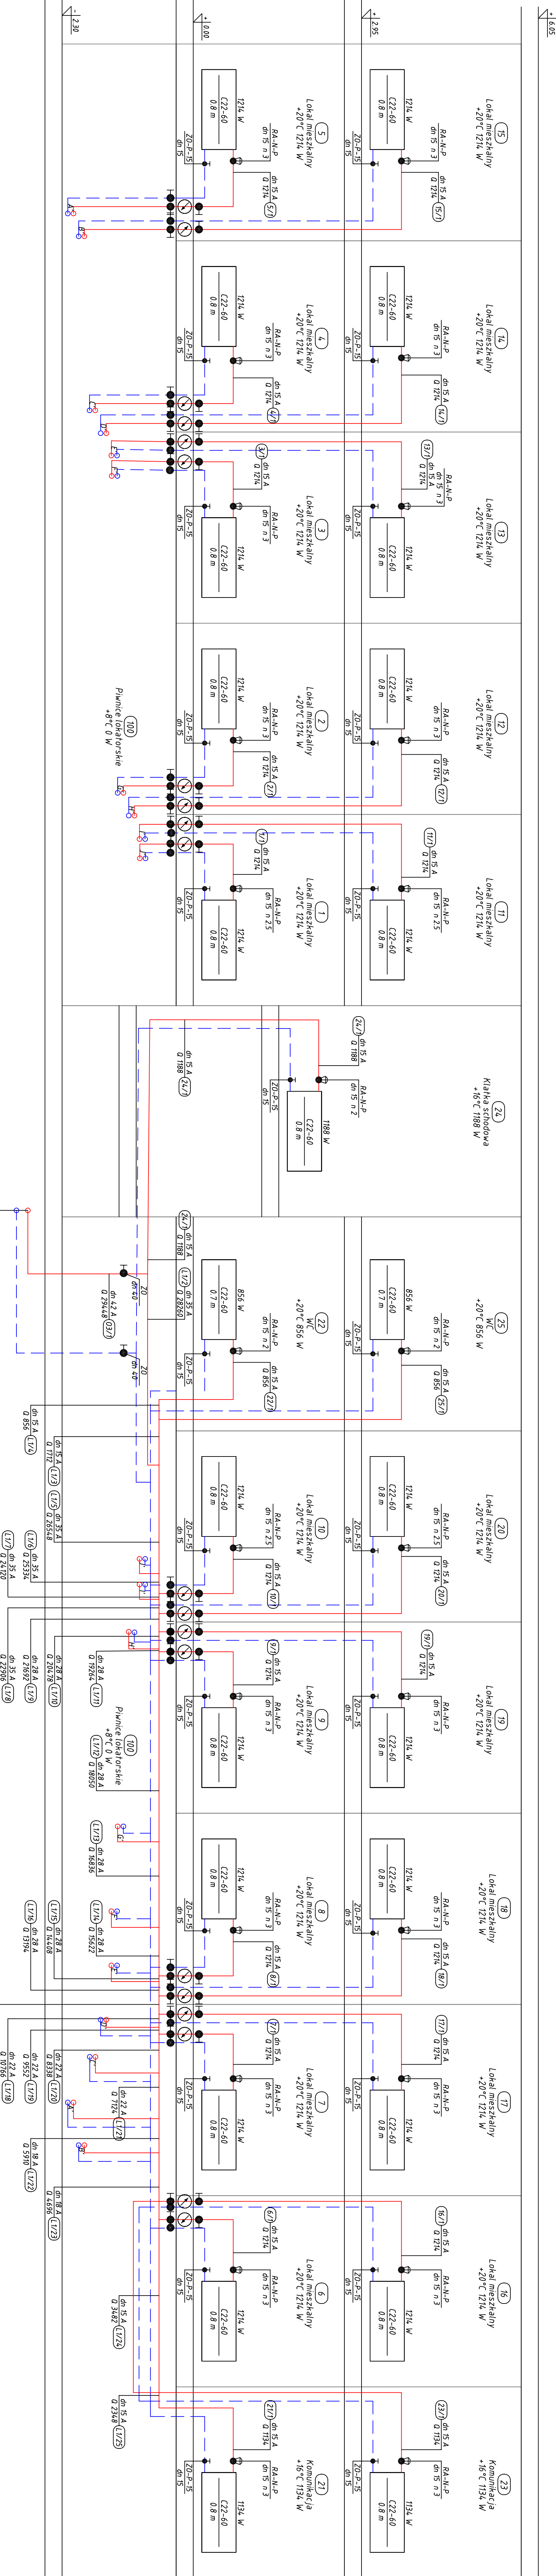

- UWAGI:**
- Instalację wykonać z rur ze stali węglowej zew. ocynkowanej
 - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
 - Poziomy w pionicach zaizolować izolacją poliuretanową z płaszczem PVC
 - Na podłogach od pionów zamontować zawory oddinające
 - Średnicę zaworów odcinających dostosować do średnicy nominalnej rury

LEGENDA:

- zasilanie
- powrót
- odpowietrznik automatyczny
- termometr
- manometr
- symbol dziętki
- średnica rury moc dziętki [W]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PAZ OPERACOWANIA
mgr inż. Tomasz Tymalski	PAZ
ul. Piłsudskiego 20A, 07-409 Ostrołęka	
INWESTOR:	INWESTOR
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka	SKALA D5
NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach socjalnych	
ADRES: 07-410 Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 48, dz. nr 2150/2	
NAZWA WYKONAWCY: Rozwinięcie instalacji C.O. - budynek socjalny nr 48	
OPRACOWANIE:	NR UPRZĄDZENIA
mgr inż. Tomasz Tymalski	MAZ/0266/PN/05-10
Data opracowania	Maj 2020 rok