


# ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SIENKIEWICZA 46

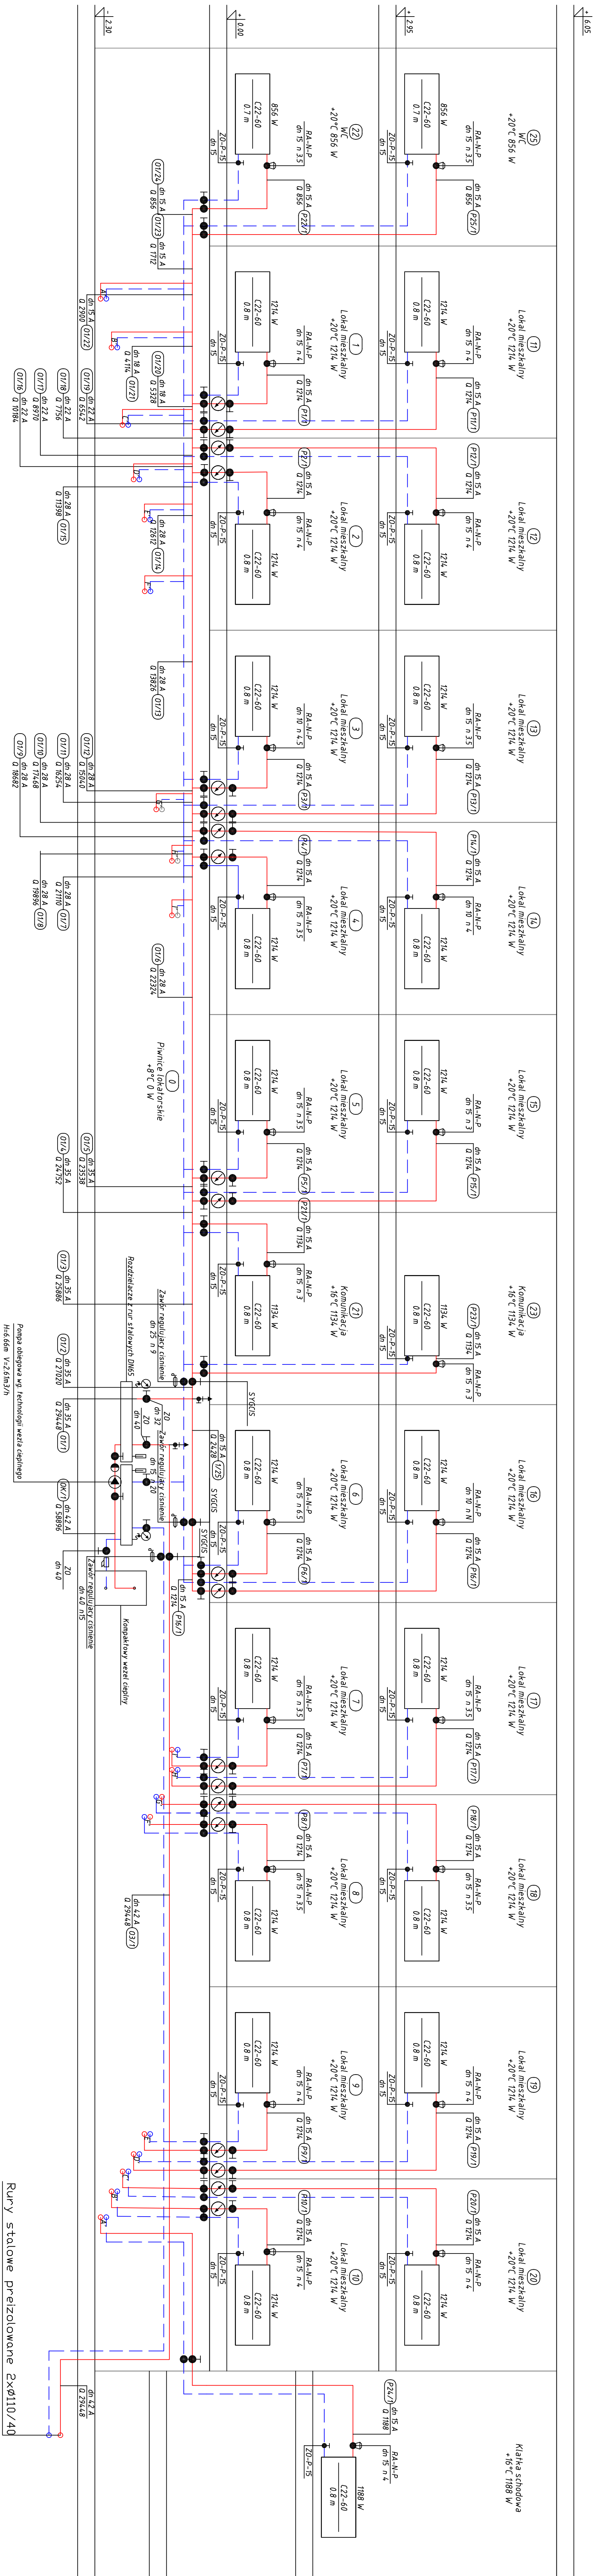

UWAGI:

1. Instalację wykonać z rur ze stali węglowej zew. ocynkowanej
2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać tulejami ochronnymi
3. Poziomy w płyniećach zaizolować izolacją poliuretanową z płaszczem PVC
4. Na podłożeniach do pionów zamontować zawory odcinające
5. Średnice zaworów odcinających dostosować do średnicy nominalnej rury

## LEGENDA

- zasilanie
- powrót
- odpowietznik automatyczny

symbol działki

dn 15 A  
Q1214  
P19/1  
średnica rury  
moc działki [W]

JEDNOŚCIĄ PROJEKTUJĄCĄ:	FAZĄ OPERACJOWNIA:
mgr inż. Tomasz Jurek	P.W.
INWESTOR:	Rusznica nr 8
Miejsce Odrobki	SGOLA his
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Odrobka	
NAZWA INWESTYCJI: Budowa i instalacja ogrzewania w budynkach społecznych	
ADRES: 07-410 Odrobka, ul. Śnieżkiewicza 46, dz. nr 1831, 132662	
NAZWA RYSUNKU: Rozmieszczenie Instalacji C.O. - budynek społeczny nr 46	
OPERACJONAL:	PODSIS:
mgr inż. Tomasz Jurek	NR URZĄDNIENIA:
Data opracowania	WZK202667MOS10
	Maj 2020 rok