



Schemat złącza SO-2 Orzeszkowa- stan istniejący

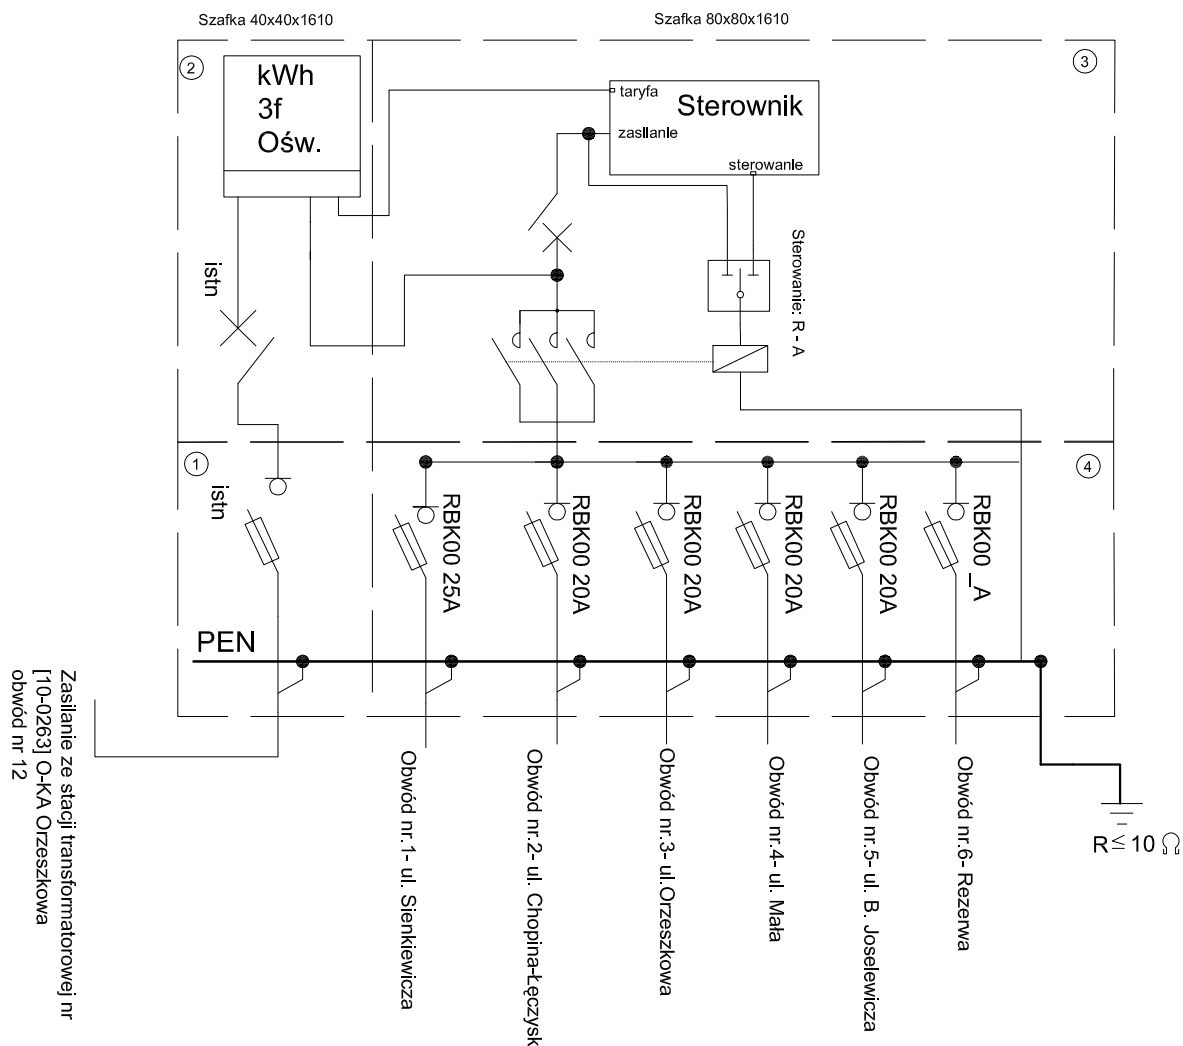

Część PGE Dystrybucja S.A. Część Miasta Ostrołęka SO-2 Orzeszkowa
bez zmian

**Złącze SO-2 Orzeszkowa
w części PGE Dystrybucja S.A. nie ulega
zmianie - wartości zabezpieczeń bez zmian.
Przydział mocy 17kW bez zmian**

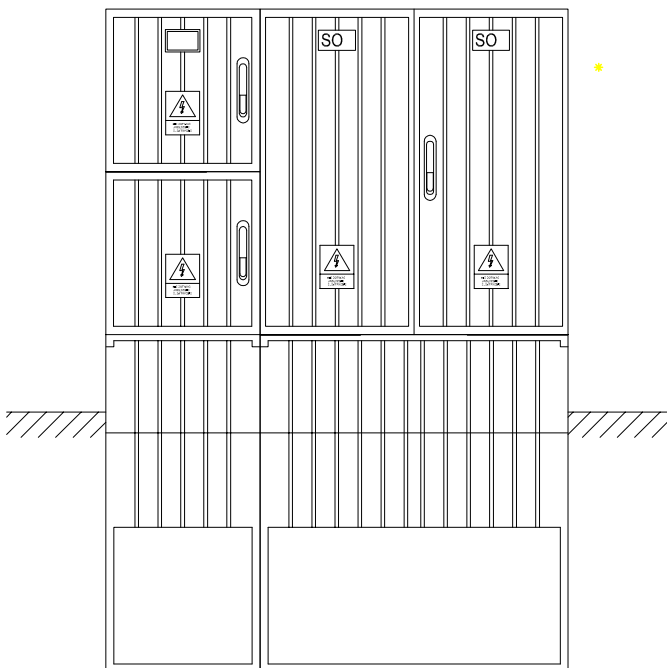

| | |
|---|---|
| wykonawca: ELBORpro 07-410 Ostrołęka, ul.W.Pola 25 | temat: Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z rurą światłowodową oraz demontażem linii napowietrznych |
| inwestor: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka , Plac Bema 1 | skala: faza proj: PW2 |
| adres budowy: Ostrołęka: ul. J.Kazimierza, B.Joselewicza, Mazowiecka, Łęczysk, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego | data: 08.2020 |
| nazwa rysunku: Schemat ideowy złącza SO-2 Orzeszkowa | |
| Branża Elektryczna: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| projektant: mgr inż. Konrad Borowy nr ewid MAZ/0139/POOE/08 | nr rysunku: 4 |
| sprawdzający: mgr inż. Piotr Piersa nr ewid MAZ/0304/PWOE/04 | |