
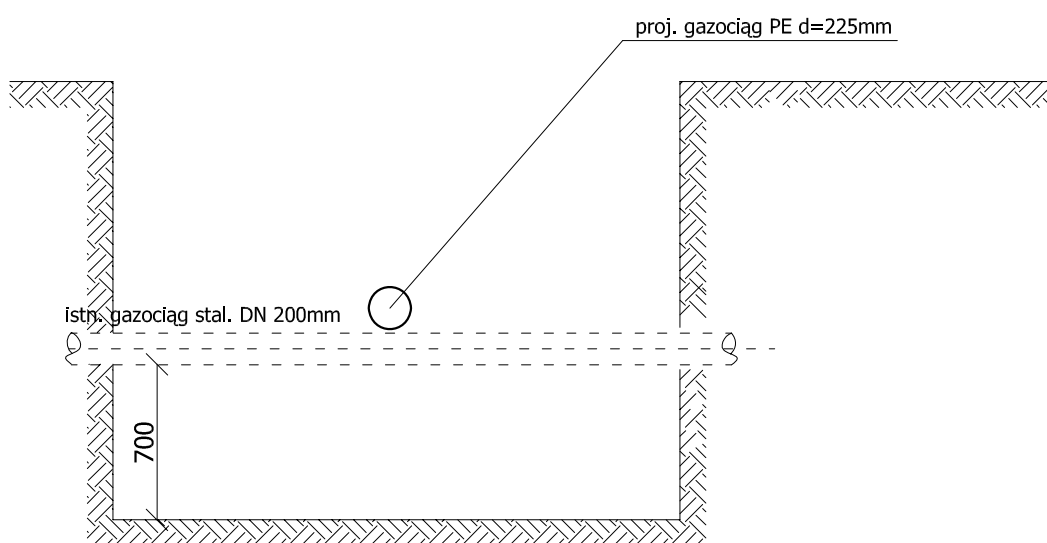


WCIĘCIE DO ISTN. GAZOCIAĞU

WYKOP DO WCIĘCIA W PUNKCIE NR1

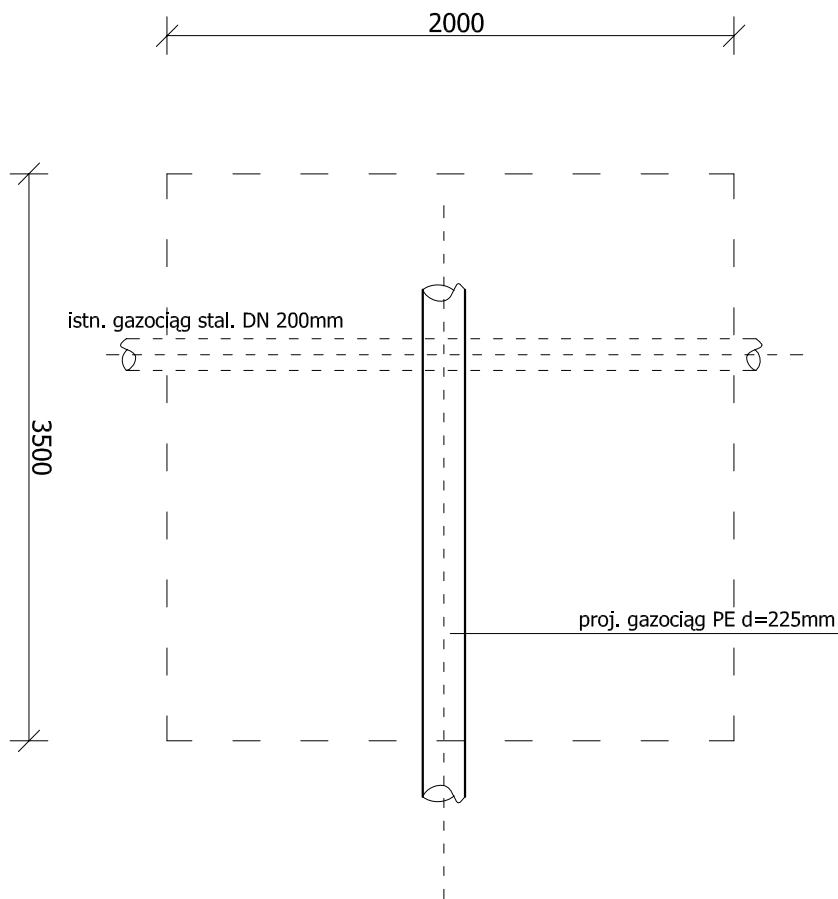

Materiał do wcięcia dostarczony przez wykonawcę dla RG/Ostrołęka:

- PE/stal DN225/200
- trójnik stalowy DN200/200/200
- mufa PE DN225