



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędna terenu proj.	104.22	104.12	104.22	
Rzędna terenu istn.	104.22	104.22	104.22	
Rzędna osi rurociągu	103.12	103.14		
Zagłębienie dna	1.19	1.17		
Spadek	0.5%	0.5%		
Średnica i materiał rury	PE100 Ø180mm	PE100 Ø180mm		
Odległość	0.0	4.5		
Długość odcinka	4.7	61.3	11.1	6.7



BIURO PROJEKTOWE:

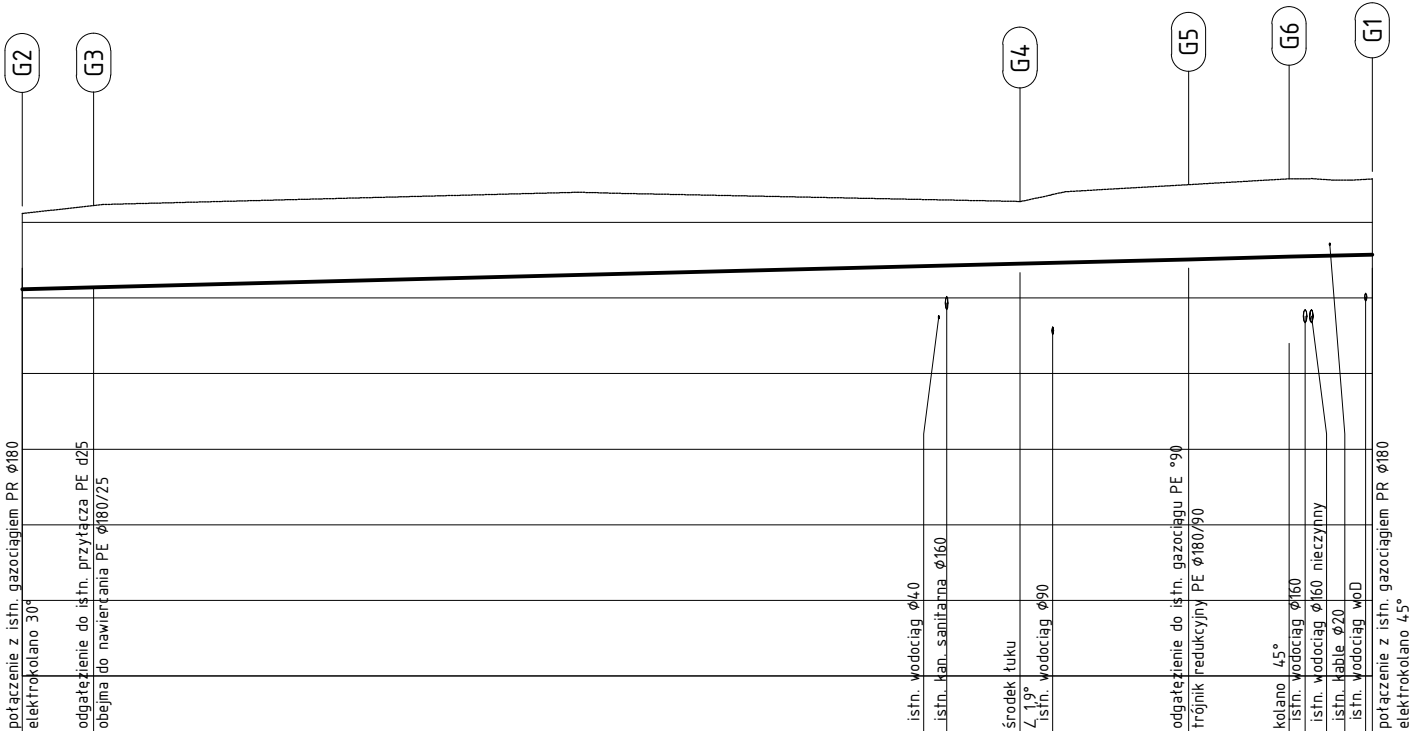

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA  
UL. I. ARMII W.P. 21  
tel. 29-760-43-38  
tel/fax 29-769-10-75  
e-mail: [biuro.projektowe@sterbud.com.pl](mailto:biuro.projektowe@sterbud.com.pl)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Grzegorz Bednarek MAZ/0055/P00S/12	INSTALACJE SANITARNE	

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

MIASTO OSTROŁĘKA  
ul. Plac gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

NAZWA:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ  
NR 627 Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ  
- UL. SŁOWACKIEGO W OSTROŁĘCE

Ostrołęka,  
działki nr 62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1,  
60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 60553/1, 60554/3, 60553/2,  
60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1,  
61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2,  
60616, 60594, 61875/44, 61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1,  
LOKALIZACJA: 61652/2.

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL GAZOCIĄGU

SKALA:

1:100/1:500

DATA:

styczeń 2016

PLIK NR:

RYSUNEK NR:

IS-12

UWAGA:  
Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić  
wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.