




SCHEMAT UŁOŻENIA PRZEWODU PE W WYKOPIE

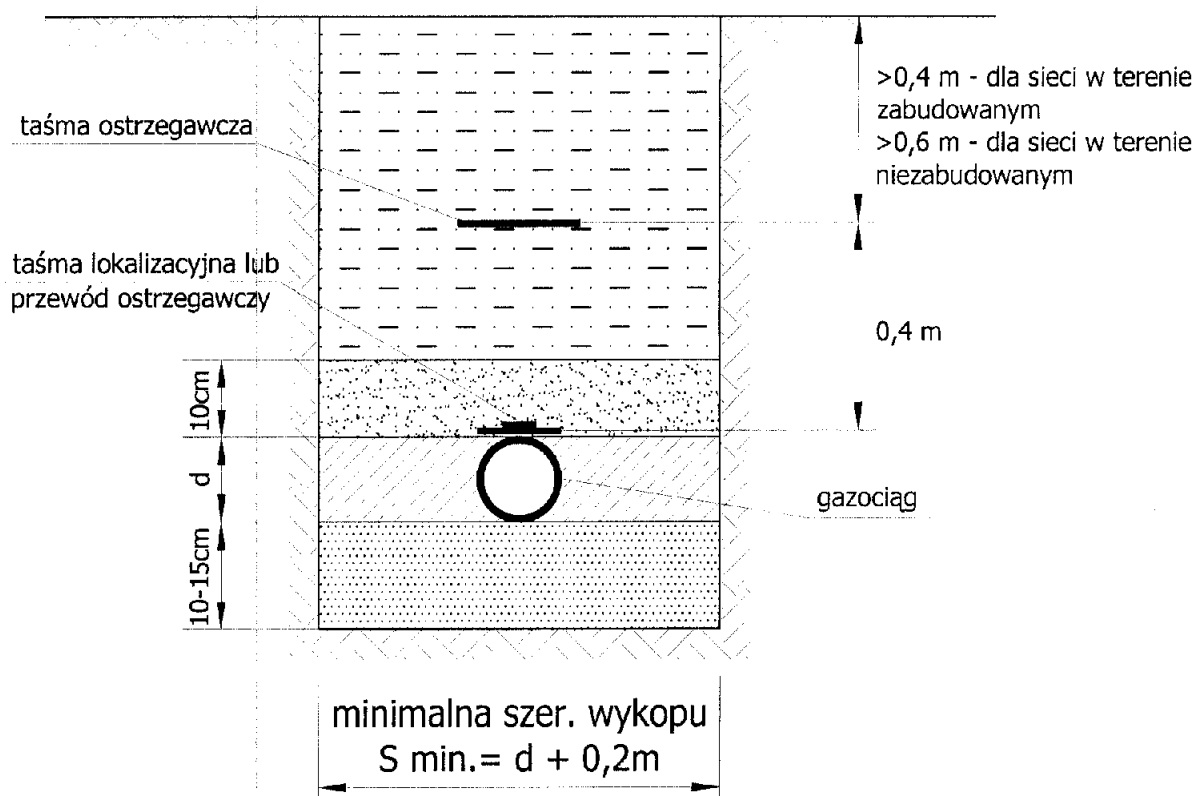

- grunt rodzimy



- nadsypka piaskowa



- podsypka piaskowa

Taśma ostrzegawcza posiadająca atest INiG w Krakowie:

- kolor żółty


- szerokość:

- dla gazociągu do 160 mm włącznie - 200 mm



- dla gazociągu powyżej 160 mm - 300 mm

- nadruk na taśmie: GAZ nr tel. 922

SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTN. GAZOCIĄGU

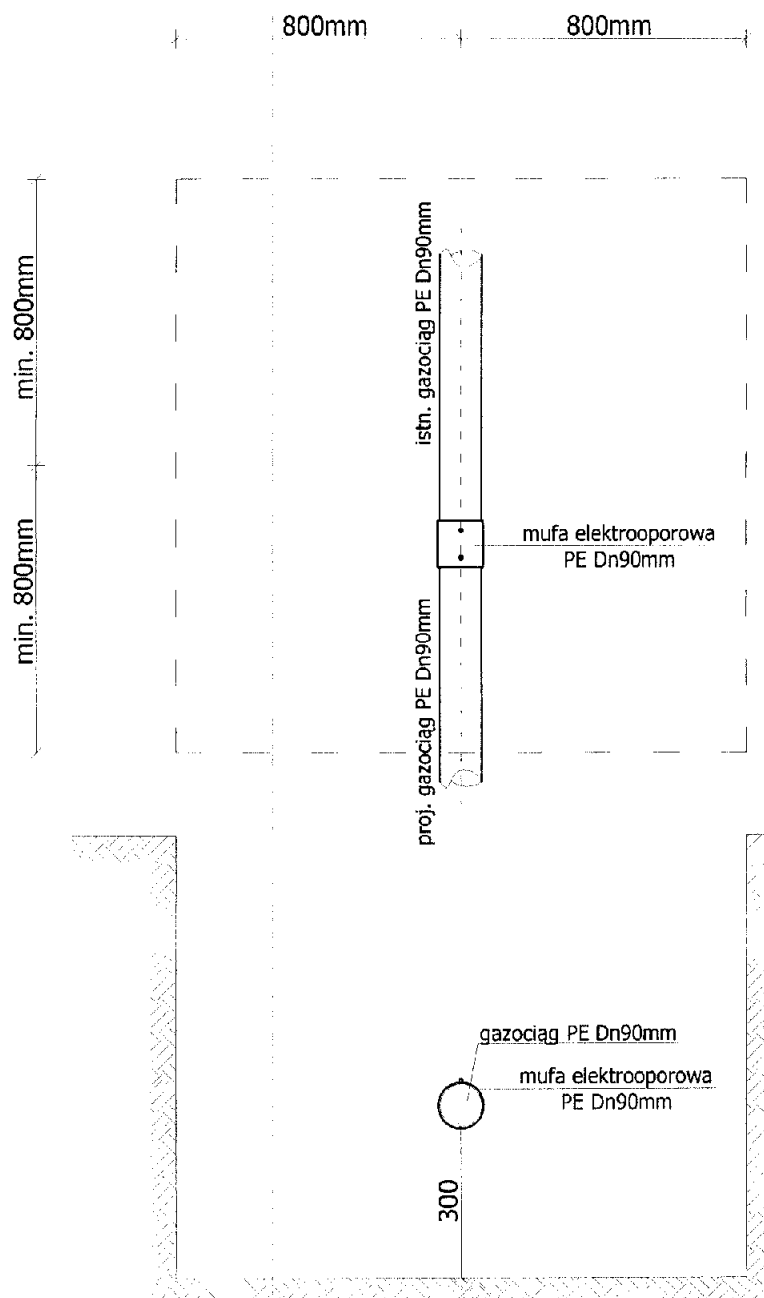

WYKOP DO WCIĘCIA

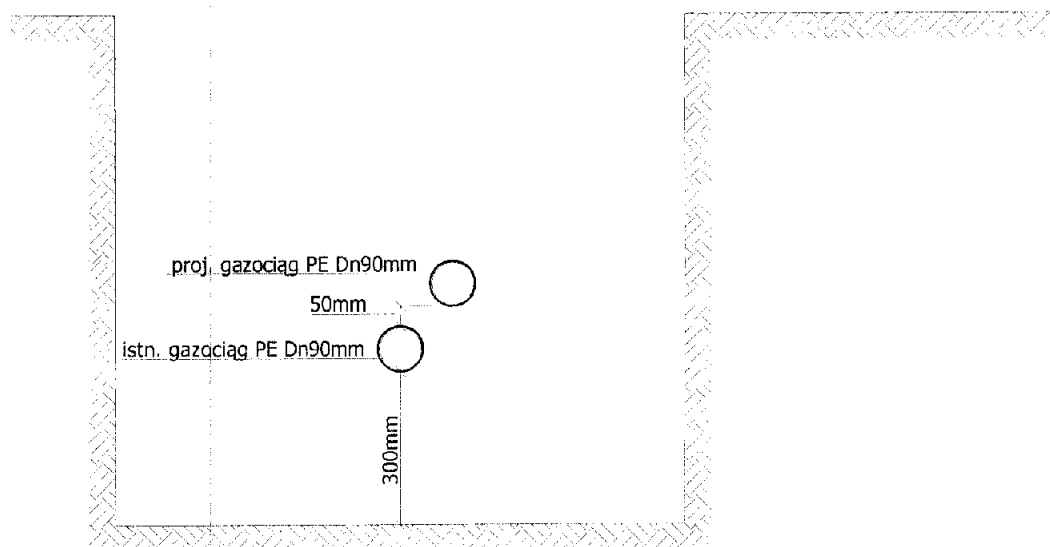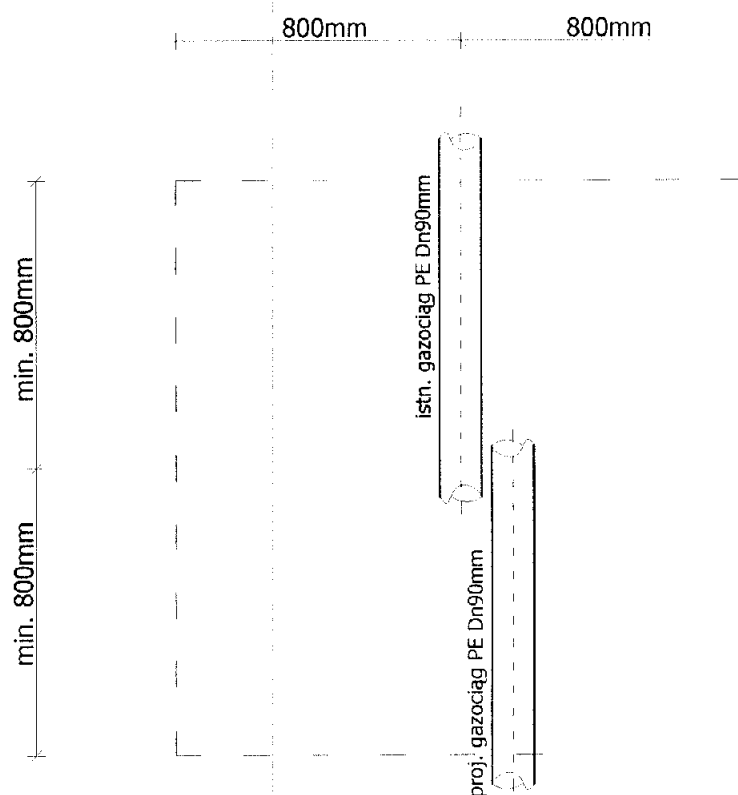

Wykonawca dostarcza kształtki:
- mufę elektrooporową PE Dn90

UWAGA:

Wykop należy umocnić palami szalunkowymi stalowymi wypraskami zgodnie z przepisami.