


SCHEMAT -PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

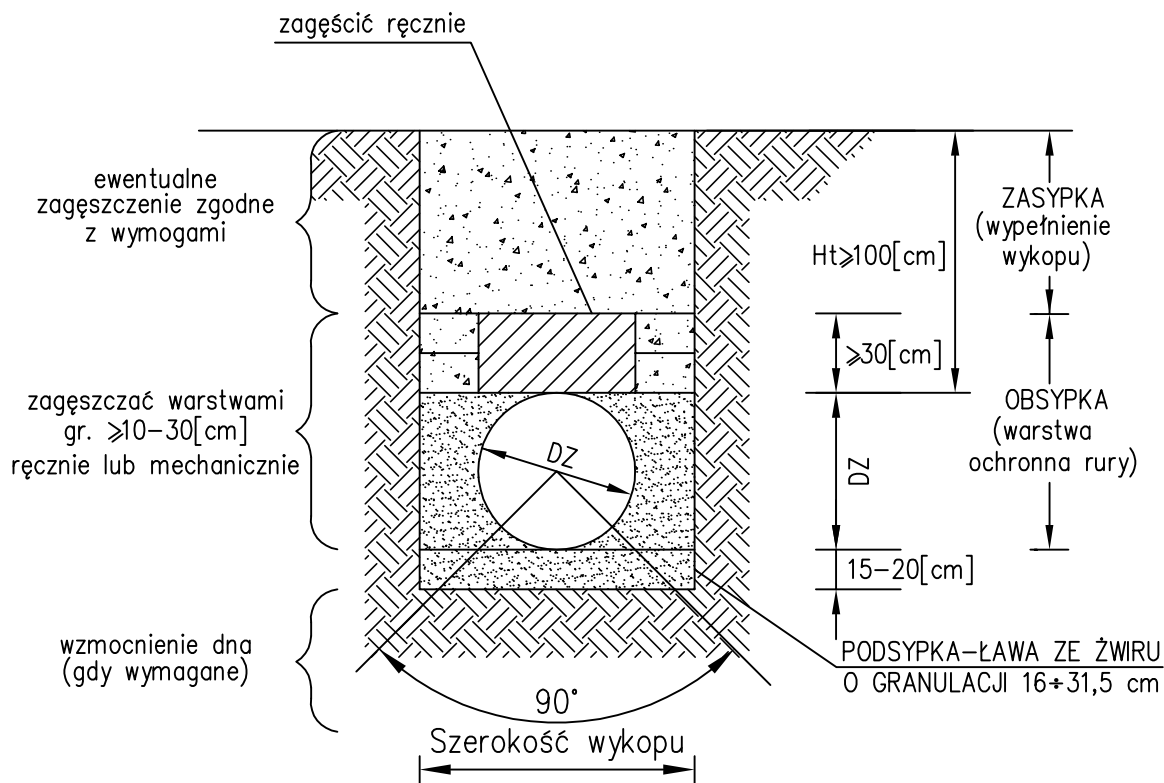

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem:

Średnica nominalna rury [mm]:	Min. wielkość przestrzeni roboczej [m]:
DN \leq 350	0,25
350<DN \leq 700	0,35
700<DN \leq 1200	0,45
DN>1200	0,50

Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości:

Głębokość wykopu G [m]:	Min. szerokość wykopu [m]:
G<1,00	nie jest wymagana
1,00 \leq G \leq 1,75	0,80
1,75<G \leq 4,00	0,90
G>4,00	1,00

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych,
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

roads BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH 07-402 Lelisz, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl						
JEDNOSTKA PROJEKTOWA						
INWESTOR			MIASTO OSTROTĘKA, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka		NR RYS.: SZ-7	STRON: 1
OBIEKT			droga gminna klasy "D" (dojazdowa)		SKALA: -	
LOKALIZACJA			Ostrołęka, ul. Irysowa, dz. nr ewid. 60090/3, 60061, 60077, 60069		BRANŻA: SANITARNA	
TEMAT			BUDOWA UL. IRYSEWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO		STADIUM: P.W.	
NAZWA RYS. SCHEMAT - PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP						
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS		
PROJEKTANT:	mgr inż. Kinga Balc	specjalność instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych	WAH/0029/P005/10			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Nosek	specjalność instalacyjna - hydrografia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	234/92/OL			
Ostrołęka, 02.2018 r.						